



Wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków
DELFIN PRO - 12
z niskobciążonym osadem czynnym
z pakietarni drenażowymi SD

| Lp | Zestawienie urządzeń i materiałów wchodzących w skład oczyszczalni | Ilość |
|----|--|-------------------|
| 1 | Zbiornik Delim PRO-12 z wyposażeniem | 1 kpl |
| 2 | Nadstawka NP 135 | 1 kpl |
| 3 | Skrzynka sterownicza z dmuchawą | 1 kpl |
| 4 | Książka eksploatacji i karta gwarancyjna | 1 szt |
| 5 | Pakiet drenazowy SD | 12 szt |
| 6 | Geowłókna szer. 1,0m | 24 m ² |
| 7 | Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 | 2 szt |
| 8 | Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 | 4 szt |
| 9 | Rura PVC Dn 110, L=1,0m | 5 mb - 5 szt |
| 10 | Rura perforowana PCV Dn 110, L= 2,0m | 16 mb - 8 szt |
| 11 | Studzienka rozdzielcza ST70 z pokryw. 4 polietylenową | 2 kpl |
| 12 | Rura PVC Dn 160 | 34,4 mb |
| 13 | Plaśnek do obsypywania osadnika | 3 m ³ |
| 14 | Przewód elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x2,5mm2 | 32,5 mb |

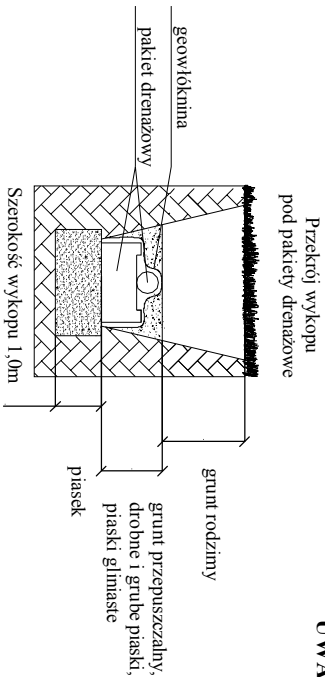

UWAGA: W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI RZĘDNYCH KANALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY JE DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW RZECZYWISTYCH

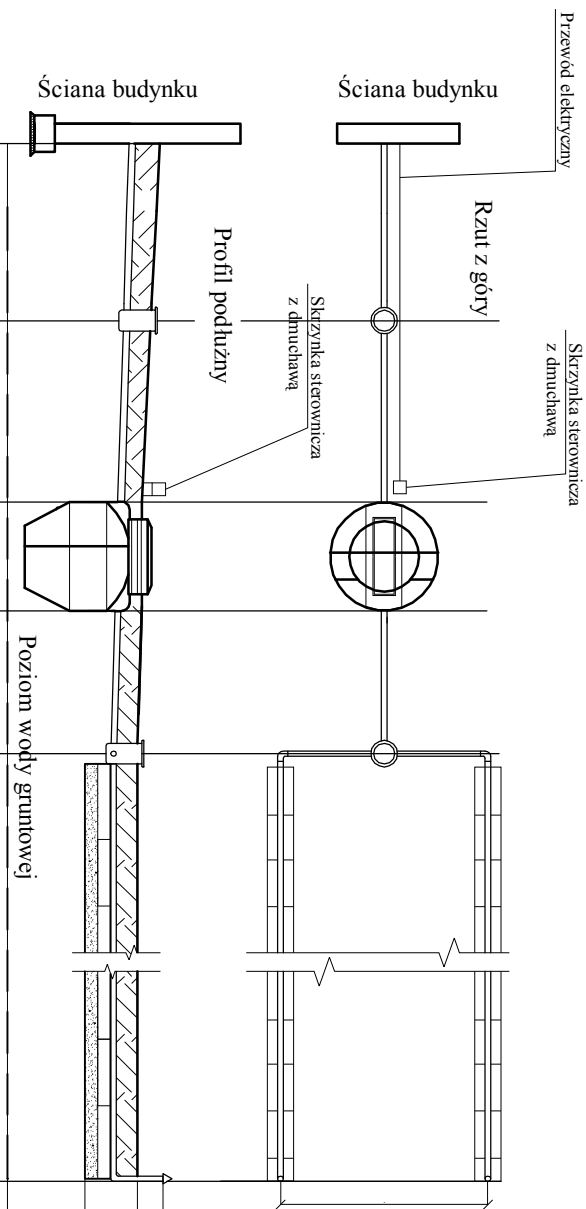

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------|--------|
| RZĘDNE TERENU | 217,90 | | 217,50 | 216,90 | 216,90 | 216,80 | 216,70 |
| RZĘDNE DNA KANAŁU | 217,10 | | 216,80 | 215,99 | 214,42 | 216,21 | 216,10 |
| MATERIAL | PVC 160 | PVC 160 | OSADNIK | PVC 160 | PCV 110 Perforowana | | |
| SPADKI | 4,7% | 3,1% | | 6,1% | 1,5% | | |
| ODLEGŁOŚCI | 6,4m | 26,2m | | 1,8m | 8,0m | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------|-------------|---------------------------------------|
| Nazwa rysunku: | | | | Nr rysunku: | |
| SCHEMAT I PRZEKROJE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | 4 | |
| Obiekt: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁEK nr 16, 17 W MIEJSCOWOŚCI OPATKOWICZKI GM. CZARNOCIN | | | | | |
| Projektant: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: | Data: | Stadium: |
| mgr inż. D. ŚLIZ | INSTAL.-INŻ. | KL - 178/90 | | 07.2010 | PB/PW |
| Asystent: | | | | | |
| mgr inż. M. BOŻEJKO | | | | 07.2010 | PRZECND |
| mgr inż. T. CZUPRYNA | | | | 07.2010 | ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce |